


音響透過損失試験成績書

依頼者	株式会社 清和パネル		
試験体	アルポリック 仮設防音パネル アイボリー色 (W=3.8kg/m ² 、T=3.3mm)		
試験体 面密度	6.5 kg/m ² (実測値)	測定日	2022 年 7 月 21 日
		透過部面積	1.56 m ²
試料寸法	862 mm × 1819 mm	音源室 温湿度	29.0 °C 59 %
総厚	3.3 mm (パネル部)	受音室 温湿度	25.2 °C 78 %
摘要欄 (試験体概要、 測定条件等)	パネル構造：アルミ樹脂複合板 試験体は、試験体取付開口部に設置し、開口部と試験体四周は隙間の無いよう油粘土でシールした。試験体の詳細、取付条件は添付図面及び写真を参照。		

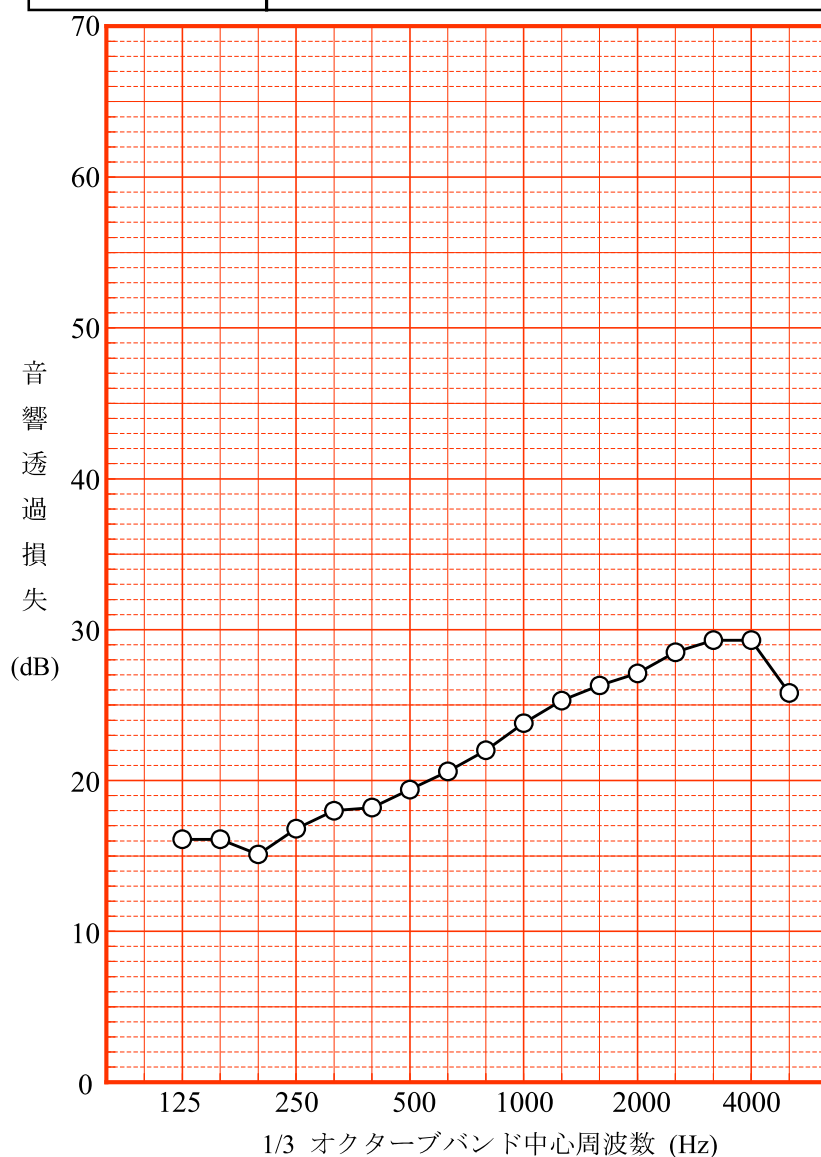

中心周波数 (Hz)	音響透過損失 (dB)
100	—
125	16.1
160	16.1
200	15.1
250	16.8
315	18.0
400	18.2
500	19.4
630	20.6
800	22.0
1000	23.8
1250	25.3
1600	26.3
2000	27.1
2500	28.5
3150	29.3
4000	29.3
5000	25.8

本試験成績書は、JIS A 1416 に準じて行った音響透過損失の試験結果であることを証する。

2022 年 8 月 5 日

一般財団法人 小林理学研究

